MEDIUM VOLTAGE AMP-TRAP FUSE
TOTAL CLEARING TIME-CURRENT DATA
CS-3 5.5KV
CAT. NO. A055F1CORO-(5E-65E)
GOULD SHAWMUT
NEWBURYPORT, MA 01950

INIT. REL.
8APR93
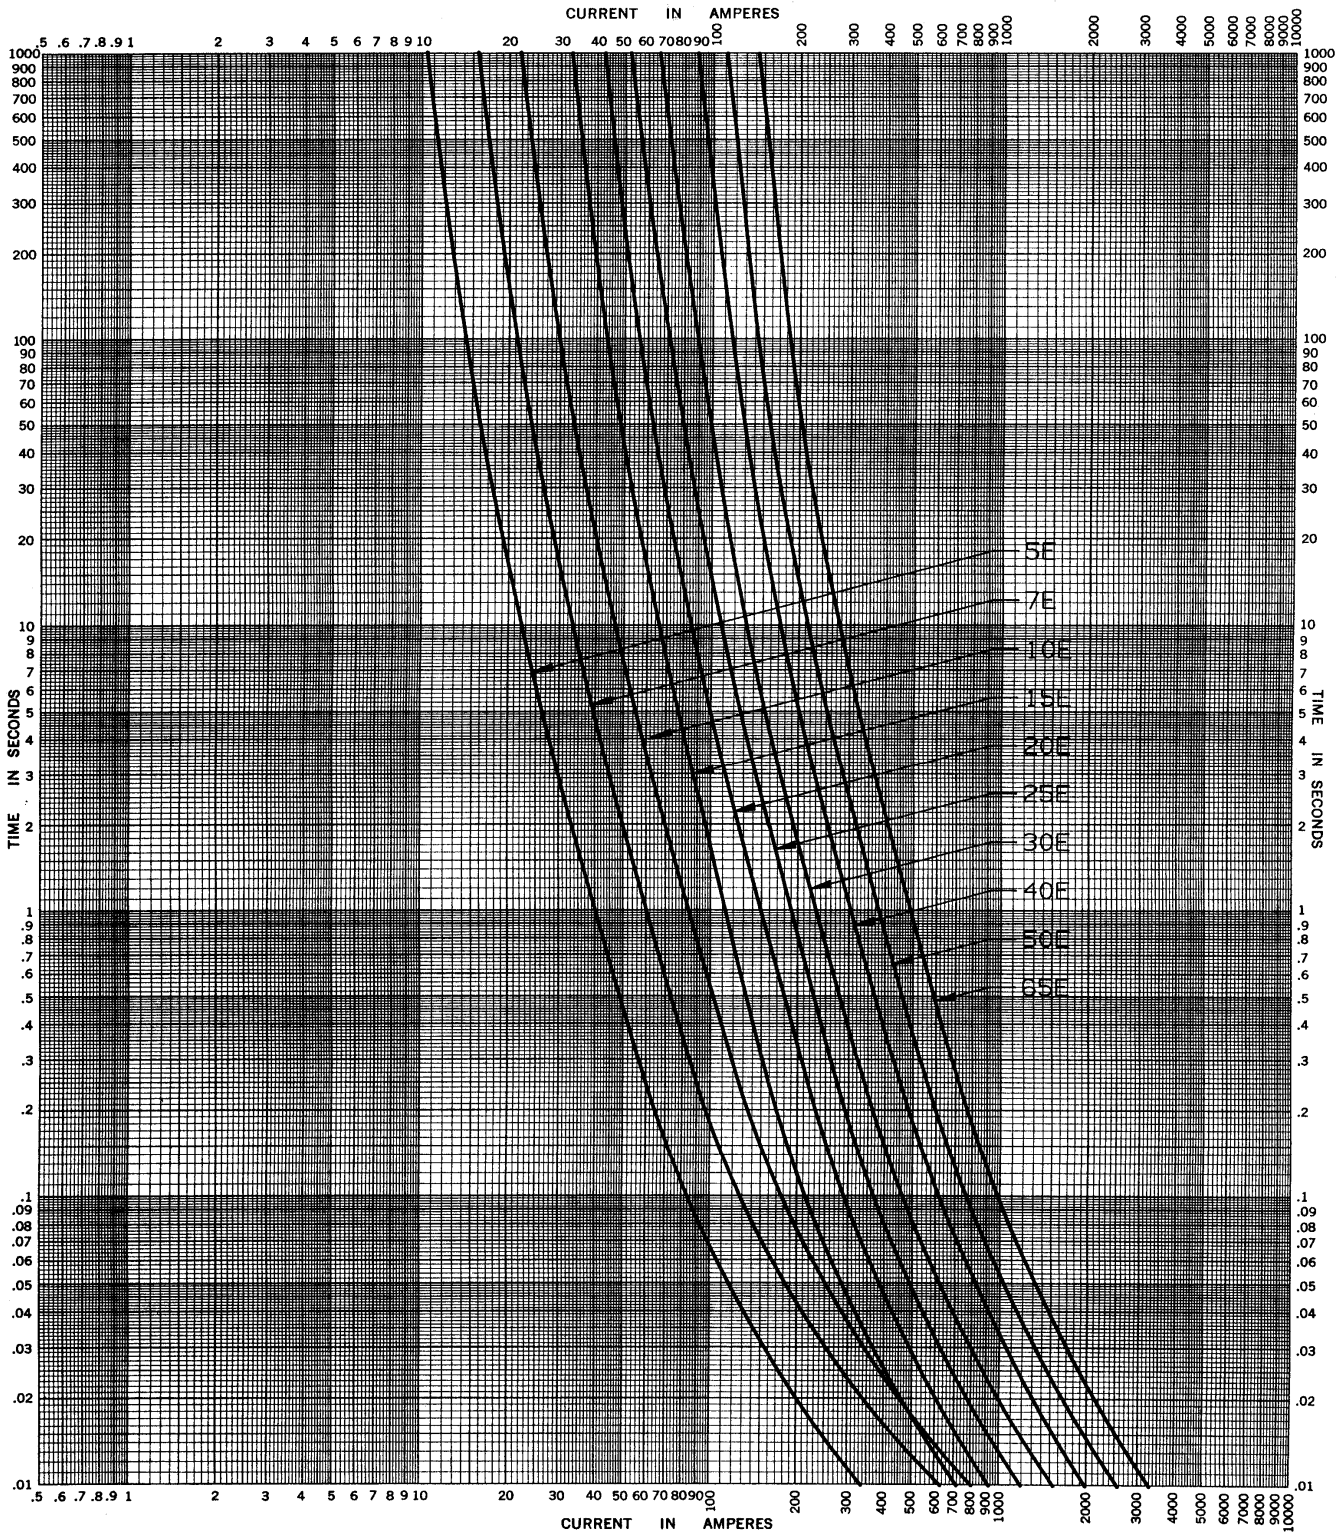
24437